


芦森工業株式会社製

消防用ホース回収 のお願い


芦森工業株式会社製消防用ホースと消火栓用ホースの一部に消防法令上の規格に適合しないおそれのある製品があり、自主的に回収を行っています。点検等の際に、下記の型式番号・製造年に該当するホースがあった場合には、すみやかに裏面の「芦森工業ホース回収窓口」に連絡し、交換依頼するようお願いいたします。

消防用ホース

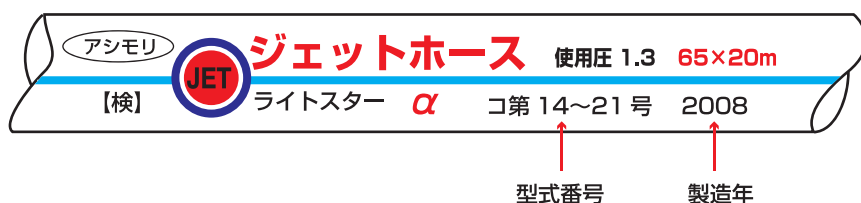

区分	使用圧	呼称	型式番号	製造年
消防用	1.6	65	コ第 7～13 号	2008
			コ第 14～10 号	2008
			コ第 15～4 号	2004,2007,2008
		50	コ第 1～10 号	2008
			コ第 1～10～1 号	2007
			コ第 15～3 号	2007
	1.3	65	コ第 14～11 号	2008
			コ第 14～21 号	2007,2008
			コ第 14～21～1 号	2008
			コ第 15～6 号	2004,2008
		50	コ第 15～6～1 号	2008
			コ第 15～28 号	2008
			コ第 18～47 号	2008
			コ第 58～14～1 号	2007,2008
40	40	コ第 2～9 号	2008	
		コ第 15～16 号	2007	
			コ第 53～6 号	2008
			コ第 53～7 号	2007

消火栓用ホース

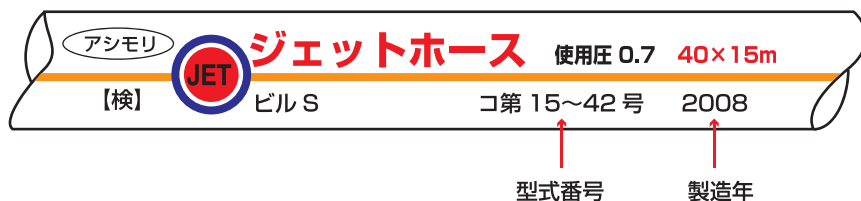


区分	使用圧	呼称	型式番号	製造年
消火栓用	0.9	65	コ第 61～13 号	2004,2006,2007,2008
		50	コ第 12～3 号	2008
	0.7	40	コ第 7～28 号	2003,2004
			コ第 10～4 号	2000,2001
			コ第 15～27 号	2004,2005,2006
			コ第 15～42 号	2005,2008

該当製品の確認→発見→報告のポイント

1

型式番号・製造年の確認

点検等の場合には、型式番号・製造年の確認をお願いします。

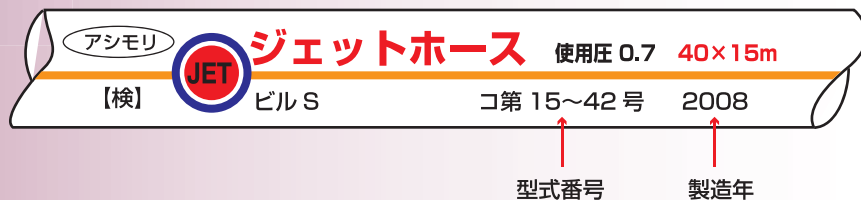

2

報告と点検票への記載


該当する製品が確認された場合、防火対象物の関係者に回収・交換が行われていることを知らせるとともに、点検票の「備考」欄に型式番号、製造年、本数、設置場所を記載するようお願いします。



3

総合点検上の安全管理

該当する製品と確認されたホースの放水圧力を点検する場合には、安全管理に十分留意するようお願いします。

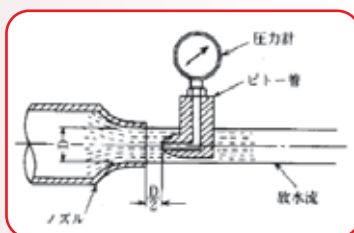

ホースの交換・回収に関するお問い合わせ先

■ 芦森工業 ホース回収窓口（フリーダイヤル）

電話番号： 消防関係（消防署、消防団等）のお客様 0120-007-466

消火栓関係（上記以外）のお客様 0120-244-557

受付時間： 午前9時～午後6時（土日祝祭日は除きます。）

※詳細は当社のホームページ（<http://www.ashimori.co.jp>）でもご覧いただけます。