

移動式粉末消火設備等の点検基準等が改正されました。

加圧用ガス容器

容器弁の開放点検

点検基準等※1が改正され、移動式粉末消火設備等について、平成28年6月1日から加圧用ガス容器のバルブ類の開放点検実施が新たに必要となりました。※2




※1 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号)の改正(平成28年2月26日)
「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」(消防庁予防課長通知)(平成28年3月31日消防予第104号)

※2 過去の駐車場火災において、移動式粉末消火設備の加圧用ガス容器のバルブが開放できず使用できなかった事案等を受け、改正されました。

点検の概要




移動式粉末消火設備

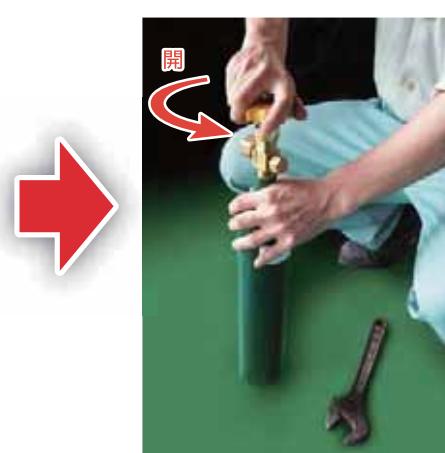

6ヶ月毎の機器点検について、移動式粉末消火設備等の加圧用ガス容器のバルブ類の開放点検を追加し、容器弁の開放が容易にできることを確認します。点検実施後、加圧用ガス容器に容器弁バルブ類点検済証(裏面2参照)を貼付します。

1

容器弁の開放点検手順の例

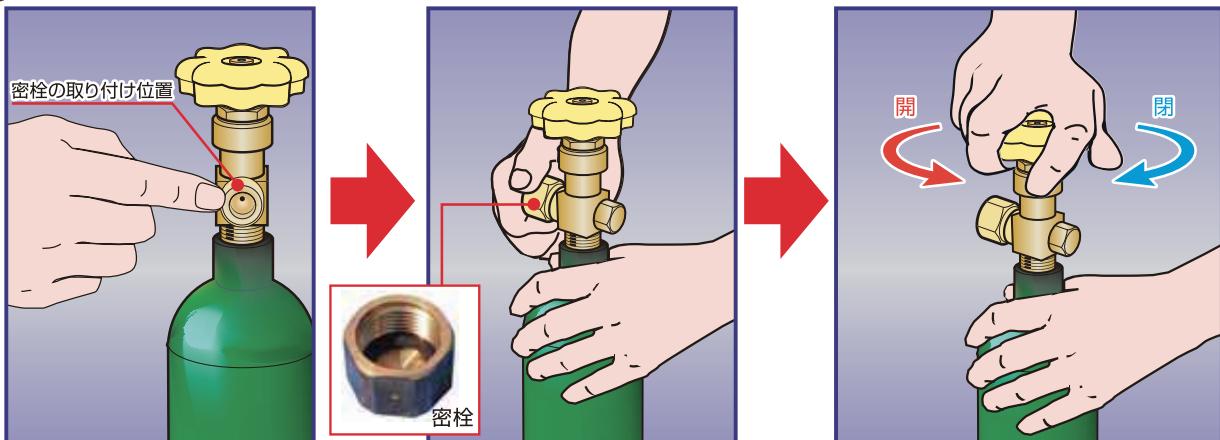

薬剤貯蔵タンクから加圧用ガス容器を取り外した後、密栓※1を容器弁に取り付けるなど、容器からガスが漏れないように措置します。

バルブを全開・全閉(注)し、容易に開閉できることを確認します。確認後は、移動式粉末消火設備等を元の状態に戻してください。
(注)閉鎖の際は、適切な位置まで締めつけてください。

2

容器弁バルブ類点検済証の貼付

一度開閉操作が容易にできることを確認したバルブ類は、次回以降の機器点検において、移動式粉末消火設備等の各構成機器に変形、損傷、著しい腐食等がなければ、開放点検を省略することができます。そのため、開放点検を行ったことが明確になるよう、容器弁バルブ類点検済証※2,※3を貼付してください。




容器への表示事項に重ならない、見やすい位置に貼付します。

3

経過措置

平成28年6月1日時点で既に設置されている移動式粉末消火設備等は、平成31年5月31日までの間は、改正前の基準により点検を実施することができますが、この間に順次改正後の基準による点検を実施し、全数の点検を終了させてください。

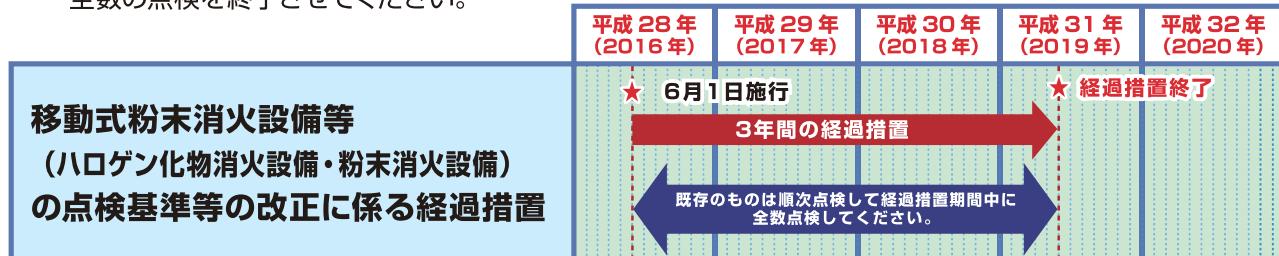

※1 密栓の入手方法は、移動式粉末消火設備等のメーカーにお問い合わせください。

※2 容器弁バルブ類点検済証の入手方法は、各都道府県消防設備協会にお問い合わせください。

※3 移動式粉末消火設備等に対する点検済証は、従来通り別途貼付してください。

一般財団法人日本消防設備安全センター
違反是正支援センター

URL <http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/>

お問い合わせ先